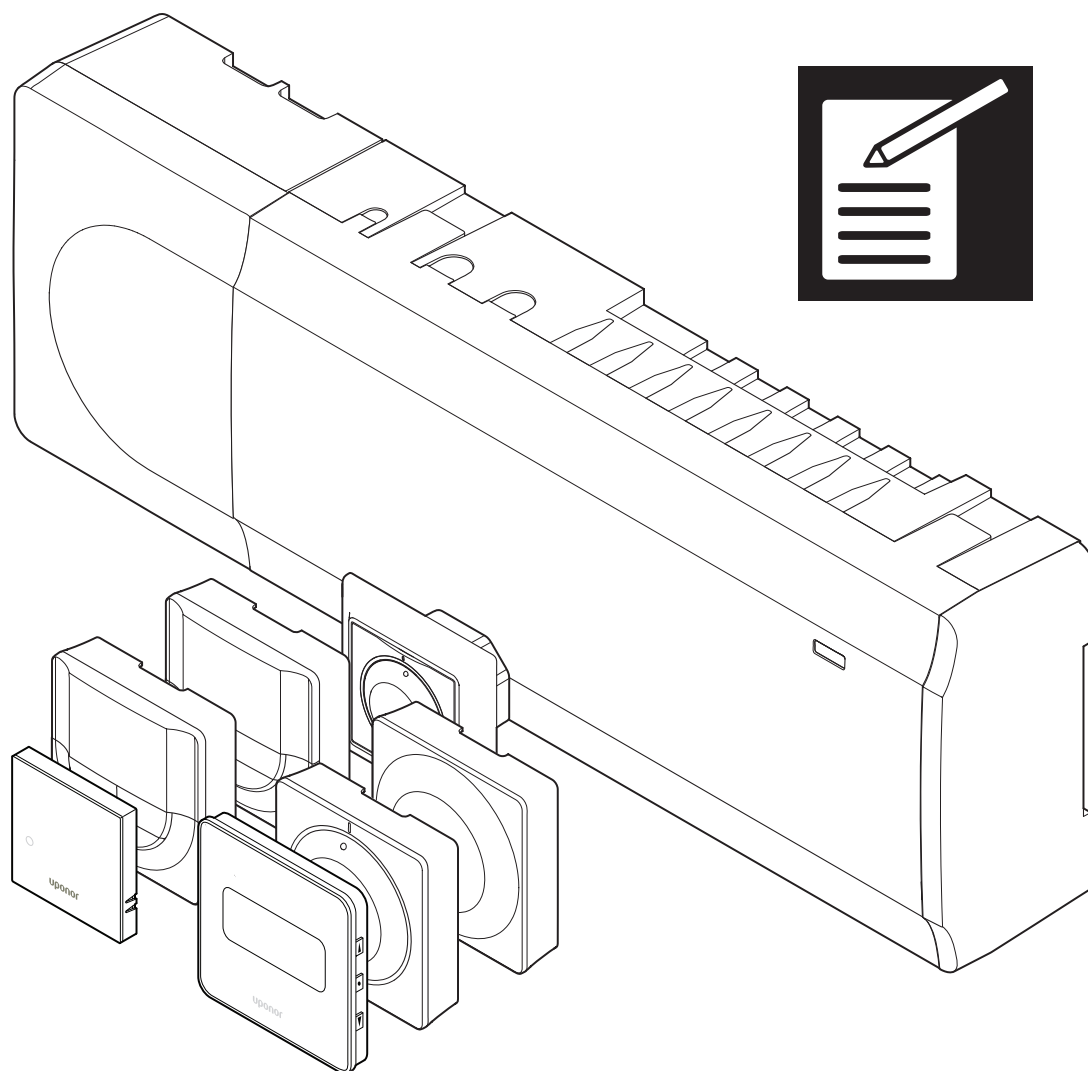



Uponor Smatrix Base PULSE

ES Informe de instalación



1 Descripción general del sistema

ES




Unidad base principal

Unidad base secundaria #1

Unidad base secundaria #2

Unidad base secundaria #3



GPI					Nombre habitación	
	Cambio de calefacción/refrigeración	☐				
	Cambio ECO/Confort	☐				
	Alarma general del sistema	☐				



Relé	1	2	1	2	1	2	1	2	
	Bomba de circulación	☐		☐		☐		☐	
	Caldera		☐						
	Cambio de calefacción/refrigeración		☐		☐		☐		
	Deshumidificador		☐		☐		☐		
	Enfriadora	☐							
	Confort/ECO		☐						

Módulo de ampliación					
	Módulo secundario	☐	☐	☐	☐
	Módulo de inicio	☐	☐	☐	☐

Módulo de comunicación					
	R-208	☐			



2 Unidad base principal

ES

	Canal de la unidad base						Canal de módulo secundario					
Nombre habitación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termostato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-141	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-143	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-144	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-145	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-146	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-148	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-149	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sonda conectada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Sonda de suelo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Sonda exterior	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Sonda remota	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Conecte el actuador	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a	b	a	b								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dispositivos del sistema	1	2	3	4	5	6						
												
 Unidad base	☐											
 T-143			☐	☐	☐							



3 Unidad base secundaria #1

ES

	Canal de la unidad base						Canal de módulo secundario					
Nombre habitación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termostato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-141	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-143	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-144	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-145	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-146	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-148	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-149	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sonda conectada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Sonda de suelo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Sonda exterior	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Sonda remota	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Conecte el actuador	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a	b	a	b								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dispositivos del sistema	1	2	3	4	5	6						
 Unidad base	☐											



4 Unidad base secundaria #2

ES

	Canal de la unidad base						Canal de módulo secundario					
Nombre habitación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termostato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-141	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-143	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-144	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-145	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-146	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-148	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-149	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sonda conectada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Sonda de suelo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Sonda exterior	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Sonda remota	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Conecte el actuador	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a	b	a	b								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dispositivos del sistema	1	2	3	4	5	6						
 Unidad base	☐											

5 Unidad base secundaria #3

ES

		Canal de la unidad base						Canal de módulo secundario					
Nombre habitación		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													
Termostato		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-141		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-143		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-144		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-145		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-146		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-148		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-149		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sonda conectada		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Sonda de suelo		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Sonda exterior		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Sonda remota		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Conecte el actuador		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a	b	a	b								
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dispositivos del sistema		1	2	3	4	5	6						
 Unidad base		☐											



Uponor Hispania, S.A.U.

1095347 04_2019_ES
Production: Uponor AB / MRY

Uponor se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de los componentes incorporados, en línea con su política de mejora y desarrollo continuos.



www.uponor.es