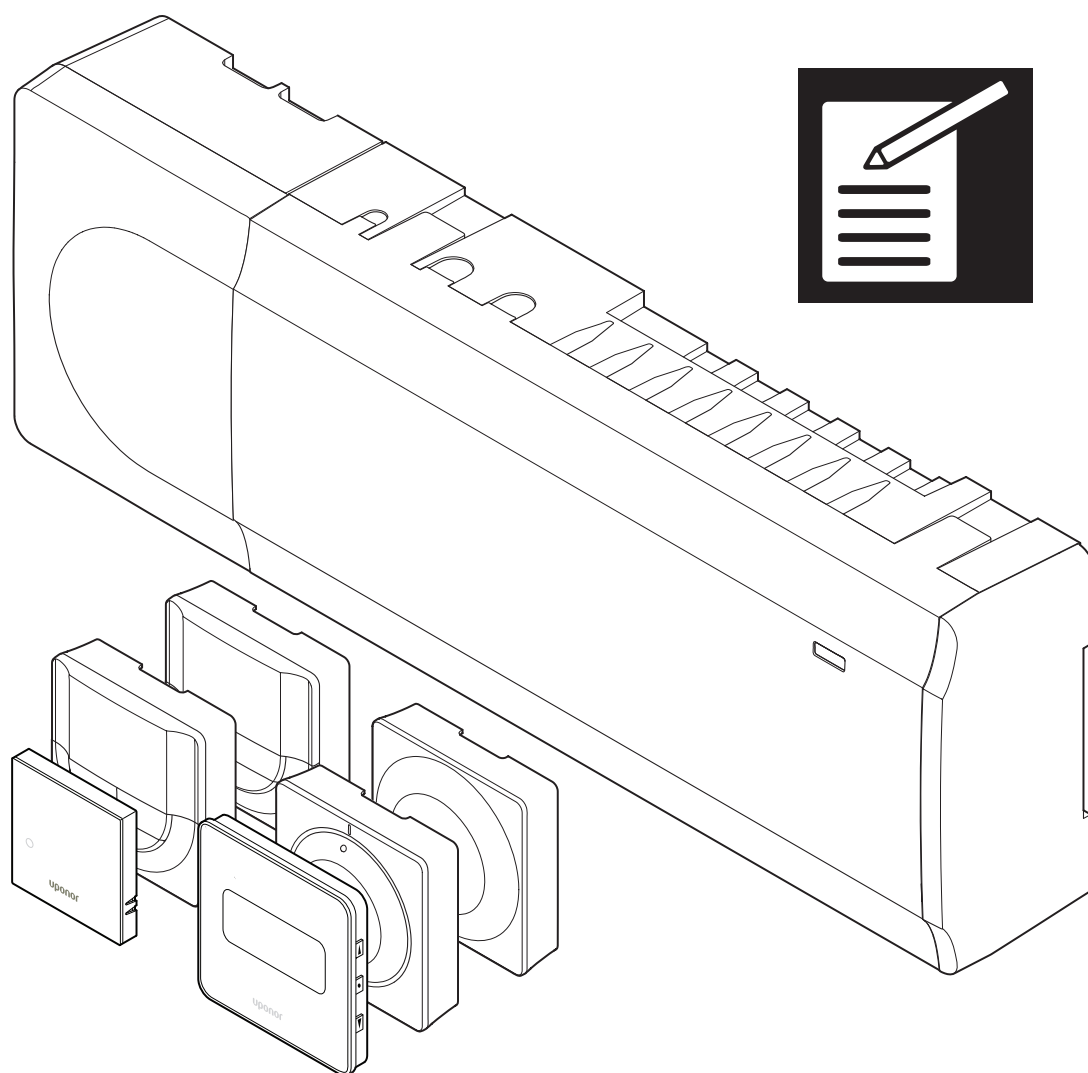



Uponor Smatrix Wave PULSE

PT Relatório de instalação



1 Visão geral do sistema

PT




Controlador
de ambiente
principal

Controlador
de ambiente
secundário #1

Controlador
de ambiente
secundário #2



Controlador
de ambiente
secundário #3



GPI								Nome Compart.	
	Interruptor de aquecimento/ refrigeração	☐							
	Interruptor de Conforto/ECO	☐							
	Alarme geral do sistema	☐							
Relé		1	2	1	2	1	2	1	2
	Bomba de circulação	☐		☐		☐		☐	
	Caldeira		☐						
	Interruptor de aquecimento/ refrigeração		☐		☐		☐		☐
	Desumidificador		☐		☐		☐		☐
	Refrigerador	☐							
	Conforto/ECO		☐						
Módulo de expansão									
	Módulo secundário	☐		☐		☐		☐	
Módulo de comunicação									
	R-208	☐							



2 Controlador de ambiente principal

PT

	Canal do controlador de ambiente						Canal do módulo secundário					
Nome Compart.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termóstato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-161	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-162	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-163	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-165	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-166	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-168	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-169	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sonda externa ligada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Sonda de pavimento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Sonda exterior	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Sonda remota	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Atuador ligado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dispositivo do sistema	1	2	3	4	5	6						
												
 Controlador de ambiente	☐											
 Módulo de relé		☐										
 T-163			☐	☐	☐							



3 Controlador de ambiente secundário #1

PT

	Canal do controlador de ambiente						Canal do módulo secundário					
Nome Compart.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termóstato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-161	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-162	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-163	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-165	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-166	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-168	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-169	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sonda externa ligada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Sonda de pavimento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Sonda exterior	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Sonda remota	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Atuador ligado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a	b	a	b								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dispositivo do sistema	1	2	3	4	5	6						
 Controlador de ambiente	☐											
 Módulo de relé		☐										



4 Controlador de ambiente secundário #2

PT

	Canal do controlador de ambiente						Canal do módulo secundário					
Nome Compart.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termóstato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-161	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-162	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-163	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-165	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-166	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-168	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-169	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sonda externa ligada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Sonda de pavimento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Sonda exterior	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Sonda remota	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Atuador ligado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 24V	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dispositivo do sistema	1	2	3	4	5	6						
 Controlador de ambiente	☐											
 Módulo de relé		☐										

5 Controlador de ambiente secundário #3

PT

	Canal do controlador de ambiente						Canal do módulo secundário					
Nome Compart.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termóstato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-161	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-162	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-163	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-165	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-166	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-168	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-169	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sonda externa ligada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Sonda de pavimento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Sonda exterior	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Sonda remota	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Atuador ligado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 24V	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dispositivo do sistema	1	2	3	4	5	6						
 Controlador de ambiente	☐											
 Módulo de relé		☐										



Uponor Portugal, Lda

1095346 04_2019_PT
Production: Uponor AB / MRY

Uponor reserva-se o direito de efetuar alterações, sem aviso prévio, nas especificações dos componentes incorporados em linha com a sua política de aperfeiçoamento e desenvolvimento contínuos.



www.uponor.pt