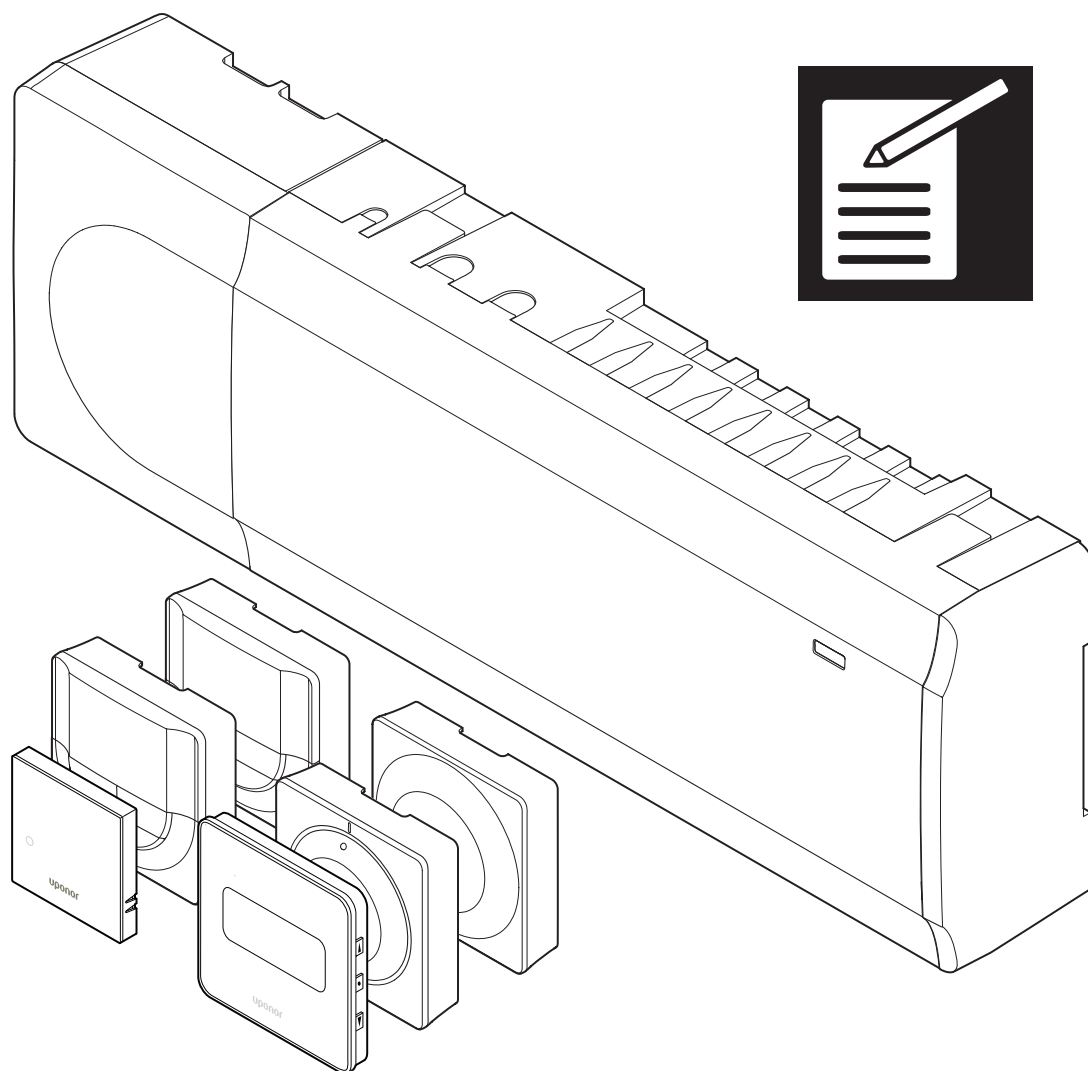



Uponor Smatrix Wave PULSE

RU Акт об установке



1 Обзор системы

RU




Главный контроллер

Дополнительный
контроллер #1

Дополнительный
контроллер #2


Дополнительный
контроллер #3



GPI								Название помещения	
	Переключение отопления/охлаждения	☐							
	Переключение комфортного и экономичного режима	☐							
	Общий аварийный сигнал системы	☐							
Реле		1	2	1	2	1	2	1	2
	Циркуляционный насос	☐		☐		☐		☐	
	Котел		☐						
	Переключение отопления/охлаждения		☐		☐		☐		☐
	Осушитель		☐		☐		☐		☐
	Чиллер	☐							
	Комфортный и экономичный режим		☐						
Дополнительный модуль									
	Дополнительный модуль	☐		☐		☐		☐	
Коммуникационный модуль									
	R-208	☐							



2 Главный контроллер

RU

	Канал контроллера						Канал дополнительного модуля					
Название помещения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Термостаты	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-161	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-162	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-163	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-165	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-166	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-168	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-169	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Подключенные внешние датчики	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Датчик температуры пола	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Наружный датчик	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Выносной датчик	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Подключенные исполнительные механизмы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a	b	a	b								
 24V	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Системные устройства	1	2	3	4	5	6						
												
 Контроллер	☐											
 Реле		☐										
 T-163			☐	☐	☐							



3 Дополнительный контроллер #1

RU

	Канал контроллера						Канал дополнительного модуля					
Название помещения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Термостаты	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-161	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-162	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-163	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-165	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-166	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-168	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-169	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Подключенные внешние датчики	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Датчик температуры пола	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Наружный датчик	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Выносной датчик	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Подключенные исполнительные механизмы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a	b	a	b								
 24V	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Системные устройства	1	2	3	4	5	6						
 Контроллер	☐											
 Реле		☐										



4 Дополнительный контроллер #2

RU

	Канал контроллера						Канал дополнительного модуля					
Название помещения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Термостаты	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-161	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-162	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-163	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-165	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-166	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-168	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-169	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Подключенные внешние датчики	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Датчик температуры пола	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Наружный датчик	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Выносной датчик	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Подключенные исполнительные механизмы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a	b	a	b								
 24V	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Системные устройства	1	2	3	4	5	6						
 Контроллер	☐											
 Реле		☐										

5 Дополнительный контроллер #3

RU

	Канал контроллера						Канал дополнительного модуля					
Название помещения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Термостаты	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-161	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-162	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-163	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-165	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-166	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-168	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-169	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Подключенные внешние датчики	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Датчик температуры пола	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Наружный датчик	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Выносной датчик	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Подключенные исполнительные механизмы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a	b	a	b								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Системные устройства	1	2	3	4	5	6						
 Контроллер	☐											
 Реле		☐										



ЗАО «Упонор Рус»

1095346 04_2019_RU
Production: Uponor AB / MRY

Упонор оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять технические характеристики входящих в состав системы компонентов в соответствии со своей политикой непрерывного совершенствования и развития.



www.uponor.ru