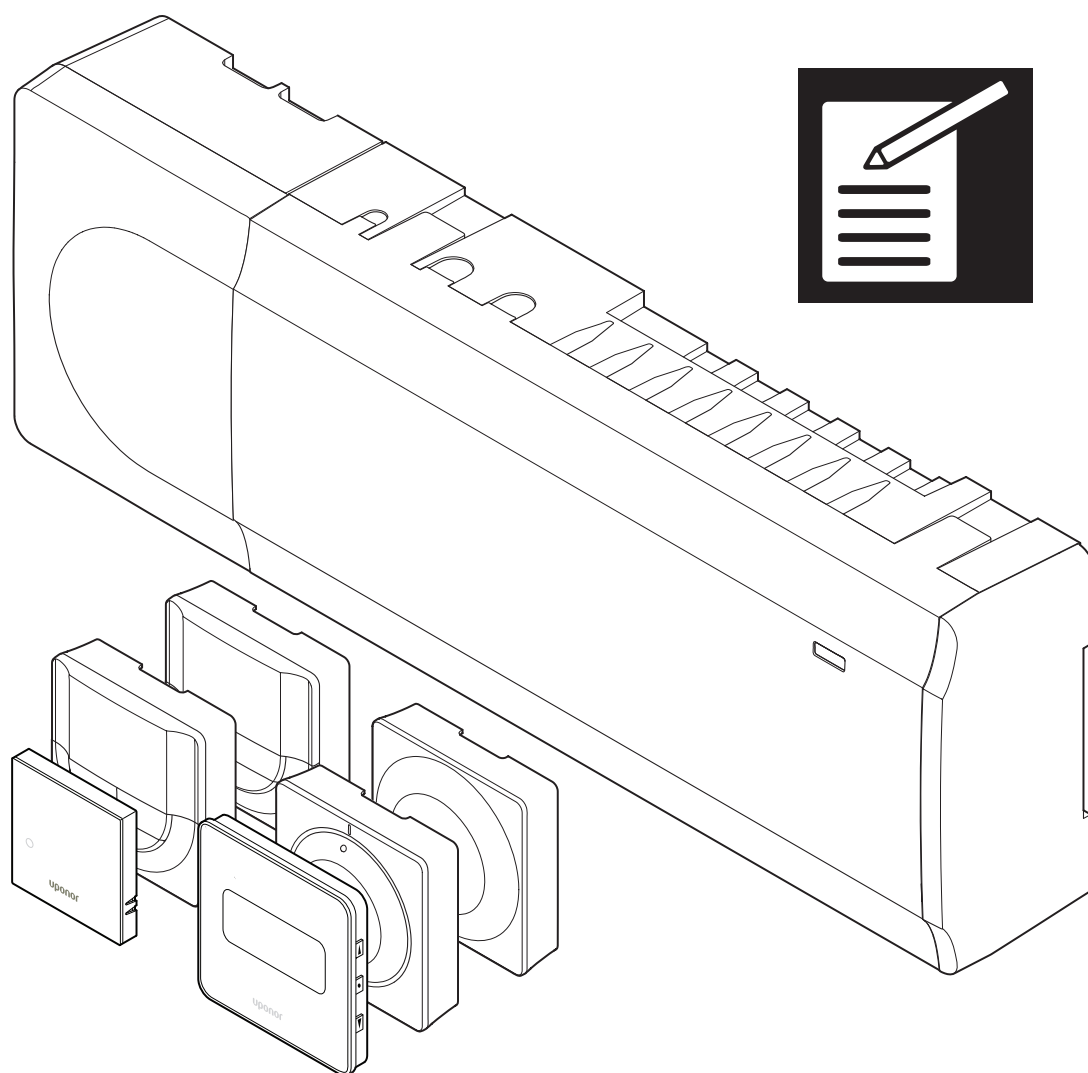



Uponor Smatrix Wave PULSE

SI Poročilo o vgradnji/montaži



1 Pregled sistema

SI




Glavni priključni modul

Pomožni priključni modul #1

Pomožni priključni modul #2

Pomožni priključni modul #3



GPI					Ime prostora			
	Stikalo za prekllop ogrevanje/hlajenje	☐						
	Preklopno stikalo ekonomični/komfortni način obratovanja	☐						
	Splošni sistemski alarm	☐						



Rele	1	2	1	2	1	2	1	2
Obtočna črpalka	☐		☐		☐		☐	
Kotel		☐						
Stikalo za prekllop ogrevanje/hlajenje		☐		☐		☐		☐
Razvlaževalnik		☐		☐		☐		☐
Hladiлни agregat	☐							
Komfortni/ekonomični način delovanja		☐						

Razširitveni modul				
Pomožni modul	☐	☐	☐	☐

Komunikacijski modul				
R-208	☐			



2 Glavni priključni modul

SI

	Kanal priključnega modula						Kanal pomožnega modula					
Ime prostora	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termostat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-161	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-162	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-163	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-165	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-166	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-168	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-169	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Priključeno zunanje tipalo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Talno tipalo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Zunanje tipalo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Daljinsko tipalo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Priključen termopogon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sistemska naprava	1	2	3	4	5	6						
												
 Priključni modul	☐											
 Relejni modul		☐										
 T-163			☐	☐	☐							



3 Pomožni priključni modul #1

SI

	Kanal priključnega modula						Kanal pomožnega modula					
Ime prostora	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termostat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-161	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-162	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-163	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-165	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-166	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-168	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-169	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Priključeno zunanje tipalo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Talno tipalo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Zunanje tipalo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Daljinsko tipalo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Priključen termopogon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sistemska naprava	1	2	3	4	5	6						
 Priključni modul	☐											
 Relejni modul		☐										



4 Pomožni priključni modul #2

SI

	Kanal priključnega modula						Kanal pomožnega modula					
Ime prostora	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termostat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-161	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-162	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-163	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-165	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-166	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-168	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-169	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Priključeno zunanje tipalo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Talno tipalo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Zunanje tipalo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Daljinsko tipalo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Priključen termopogon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sistemska naprava	1	2	3	4	5	6						
 Priključni modul	☐											
 Relejni modul		☐										

5 Pomožni priključni modul #3

SI

	Kanal priključnega modula						Kanal pomožnega modula					
Ime prostora	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termostat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-161	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-162	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-163	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-165	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-166	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-168	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-169	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Priključeno zunanje tipalo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Talno tipalo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Zunanje tipalo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Daljinsko tipalo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Priključen termopogon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sistemska naprava	1	2	3	4	5	6						
 Priključni modul	☐											
 Relejni modul		☐										

